

Comune di Ascoli Piceno

Provincia di Ascoli Piceno

PROGETTO ESECUTIVO

livello di progettazione

Realizzazione casa accoglienza ragazze madri Villa Sabatucci

progetto

Via Salaria Inferiore 228/a - Ascoli Piceno (AP)

località

SCHEMI QUADRI ELETTRICI

tavola

TAV.12

Comune di Ascoli Piceno

committente

ing. Marco Verrocchio
Corso Mazzini n.65 - 63100 - Ascoli Piceno
Tel. 3332809071 - e-mail: verrokk@gmail.com

ing. Mauro Alessandrini
Via Cuneo n.34 - 63084 - Folignano (AP)
Tel. 3384550464 - e-mail: info@mauroalessandrini.eu

progettisti

timbri e firme dei progettisti

-

scala

agg. Giugno 2018


data



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A										A
B										B
C										C
D										D
E										E
F										F
QE GENERALE										
					QE GENERALE		DATA	FILE	DISEGNO	
							DISEGN.			
							VISTO	COMMESSA		
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		TITOLO		APPR.		Fg. 1 di 4	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																	
A	LISTA FOGLI																		A							
B	Foglio	Descrizione	Revisione											Foglio	Descrizione	Revisione										
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	1	TITOLO																								
	2	ELENCO FOGLI																								
C	3	FRONTE QUADRO																								
	4	SCHEMA UNIFILARE																								
	D																									
E																										
F	Note :																								F	
	QE GENERALE																		DATA	FILE			DISEGNO			
																			DISEGN.							
																			VISTO	COMMESSA			Fg. 2 di 4			
	ELENCO FOGLI																		APPR.							
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA																							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																	


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																												
A	DATI DI TARGA COSTRUTTORE _____ MATRICOLA N° _____ ANNO COSTRUZ. _____ TENSIONE DI FUNZIONAMENTO 230 V FREQUENZA 50 Hz V TENSIONE AUX _____V TENSIONE DI ISOLAMENTO _____ TENUTA AL C.TO C.TO 6 kA																																																					
B	STRUTTURA CONDIZIONE DI INSTALLAZIONE ☐ INTERNO ☐ ESTERNO GRADO DI PROTEZIONE IP_40_ DIMENSIONI (HxLxP)mm _____ PESO kg _____ TEMPERATURA AMBIENTE _____ °C SOVRATEMPERATURA _____ °C VERNICIATURA RAL _____ (INT.) RAL _____ (EST.) SISTEMA DI NEUTRO _____																																																					
C																																																						
D	SEGREGAZIONE – TIPO FORMA 1☐ FORMA 2A☐ FORMA 2B☐ FORMA 3A☐ FORMA 3B☐ FORMA 4A☐ FORMA 4B☐																																																					
E	PROTEZIONI CONTATTI DIRETTI : MEDIANTE INVOLUCRO ☐ CONTATTI INDIRETTI : APERTURA CIRCUITO AL 1° GUASTO ☐ ALTRO : _____ NOTE : _____ _____ _____ _____ _____																																																					
F	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>QE GENERALE</td><td>DATA</td><td>FILE</td><td>DISEGNO</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>DISEGN.</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>VISTO</td><td>COMMESSA</td><td></td></tr><tr><td>REV.</td><td>MODIFICA</td><td>DATA</td><td>FIRMA</td><td></td><td></td><td></td><td>FRONTE QUADRO</td><td>APPR.</td><td></td><td>Fg. 3 di 4</td></tr></table>																	QE GENERALE	DATA	FILE	DISEGNO									DISEGN.											VISTO	COMMESSA		REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA				FRONTE QUADRO	APPR.		Fg. 3 di 4
							QE GENERALE	DATA	FILE	DISEGNO																																												
								DISEGN.																																														
								VISTO	COMMESSA																																													
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA				FRONTE QUADRO	APPR.		Fg. 3 di 4																																												
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																												

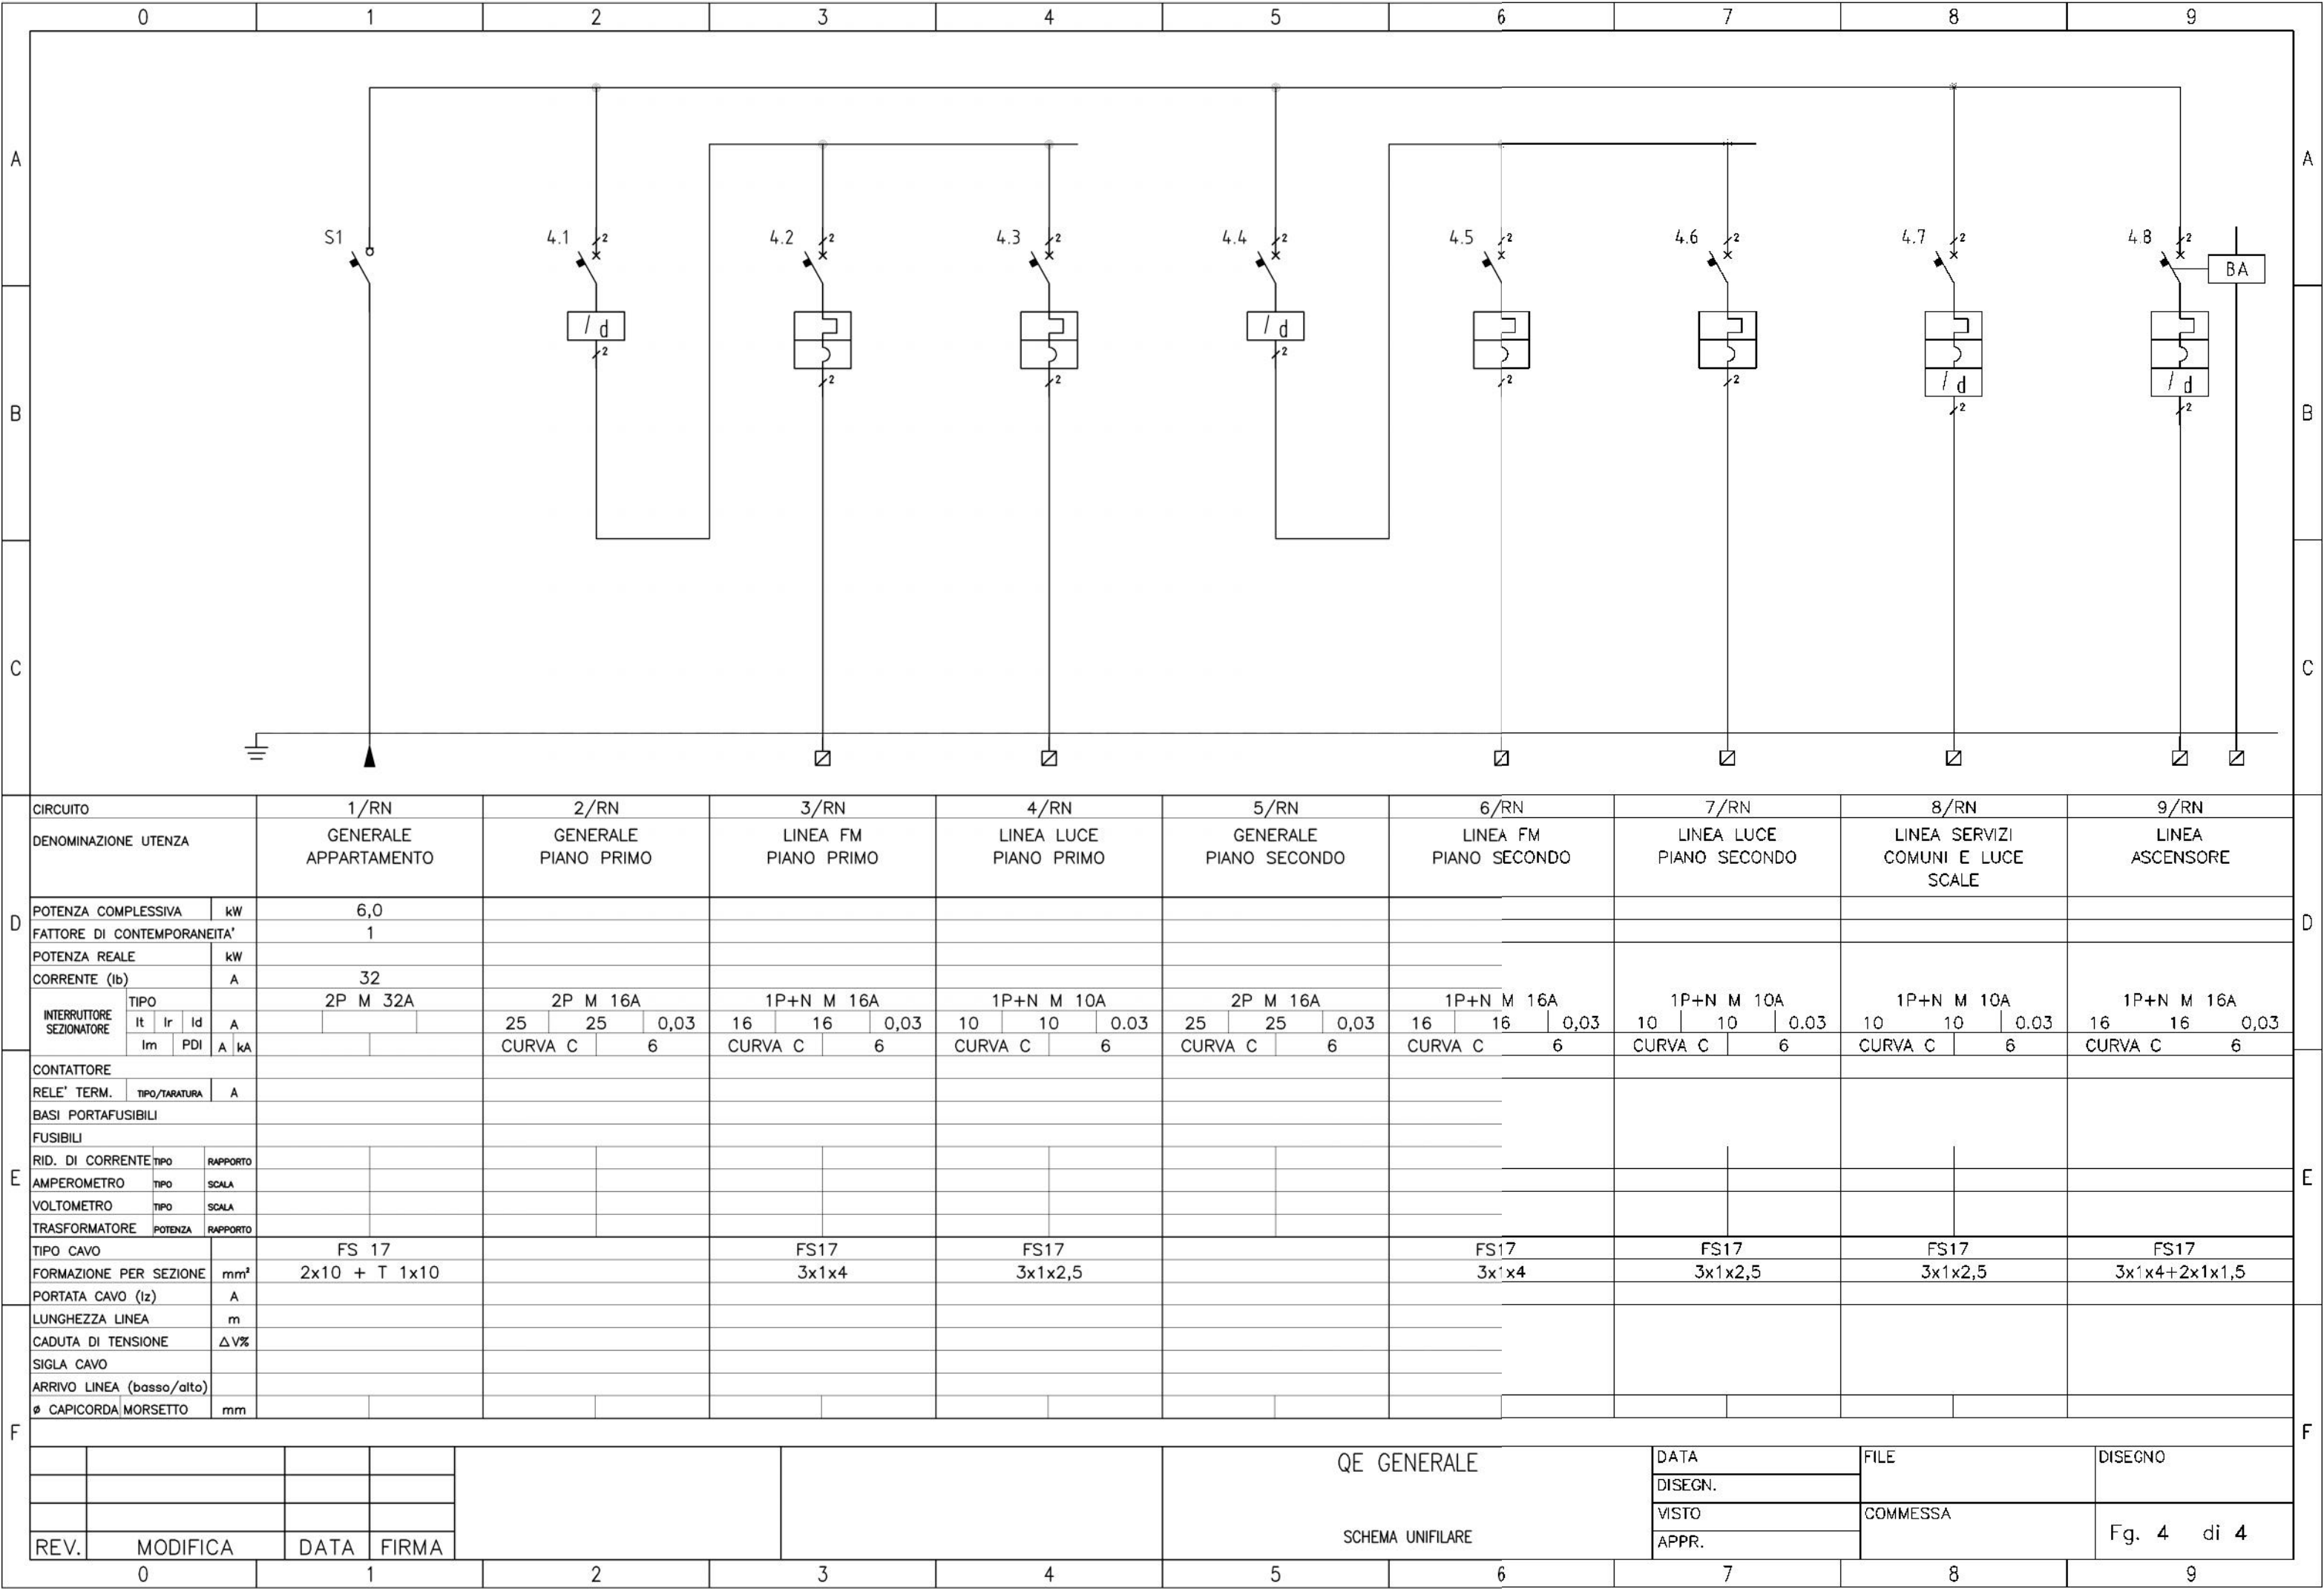

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A										A
B										B
C										C
D										D
E										E
F										F
QE CONTATORE										
					QE CONTATORE		DATA	FILE	DISEGNO	
							DISEGN.			
							VISTO	COMMESSA		
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		TITOLO		APPR.		Fg. 1 di 4	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

[illegible]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	DATI DI TARGA COSTRUTTORE _____ MATRICOLA N° _____ ANNO COSTRUZ. _____ TENSIONE DI FUNZIONAMENTO 230 V FREQUENZA 50 Hz V TENSIONE AUX _____ V TENSIONE DI ISOLAMENTO _____ TENUTA AL C.TO C.TO 6 kA										A
B	STRUTTURA CONDIZIONE DI INSTALLAZIONE ☒ INTERNO ☐ ESTERNO GRADO DI PROTEZIONE IP 40 DIMENSIONI (HxLxP)mm _____ PESO kg _____										B
C	TEMPERATURA AMBIENTE _____ °C SOVRATEMPERATURA _____ °C VERNICIATURA RAL _____ (INT.) RAL _____ (EST.) SISTEMA DI NEUTRO _____										C
D	SEGREGAZIONE – TIPO FORMA 1 FORMA 2A FORMA 2B FORMA 3A FORMA 3B FORMA 4A FORMA 4B										D
E	PROTEZIONI CONTATTI DIRETTI : MEDIANTE INVOLUCRO ☐ CONTATTI INDIRETTI : APERTURA CIRCUITO AL 1° GUASTO ☐ ALTRO : _____ NOTE : _____ _____ _____ _____ _____										E
F	REV. MODIFICA DATA FIRMA QE CONTATORE FRONTE QUADRO DATA DISEGN. VISTO APPR. FILE COMMESSA DISEGNO Fg. 2 di 4										F
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	



CAPACITA' 8 MODULI DIN

